


MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM		CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						EDITAL 2024	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							2º TRIMESTRE 01 abr a 30 Jun		
TOTAL DO CONCELHO									
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)		Análises > VP		
			Máximo	Mínimo	Efetivadas	Previstas	%	N.º	%
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,8	<0,1	40	40	100%	0	0%
Parâmetros Microbiológicos:									
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	40	40	100%	0	0%
Bactérias coliformes	col./100mL	0	18	0	40	40	100%	1	3%
Enterococos	col./100mL	0	0	0	4	4	100%	0	0%
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	0	0	4	4	100%	0	0%
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	70	<1	4	4	100%	0	0%
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Parâmetros Físico-Químicos:									
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	8	7,6	4	4	100%	0	0%
Arsénio	µg/L As	10	<3,0	<0,50	2	2	100%	0	0%
Antimónio	µg/L Sb	5	<1,5	<1,5	2	2	100%	0	0%
Mercurio	µg/L Hg	1	<0,200	<0,200	2	2	100%	0	0%
Cianetos	µg/L Cn	50	<5,0	<5,0	2	2	100%	0	0%
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Cádmio	µg/L Cd	5	<1,5	<1,5	2	2	100%	0	0%
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Fluoretos	mg/L F	1,5	0,11	0,10	2	2	100%	0	0%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cor	mg/L PtCO	20	<2	<2	4	4	100%	0	0%
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Cheiro a 25°C	Fator diluição	3	<1	<1	4	4	100%	0	0%
Condutividade	µS/cm	2500	272	243	4	4	100%	0	0%
Azoto Amoniacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Sódio	mg/L Na	200	17	16	2	2	100%	0	0%
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Selénio	µg/L Se	10	<3,0	<2,0	2	2	100%	0	0%
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Manganés	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Sulfatos	mg/L SO4	250	12	12	2	2	100%	0	0%
Ferro	µg/L Fe	200	<50	<50	4	4	100%	0	0%
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	<1	<1	4	4	100%	0	0%
Turvação	UNT	4	<0,30	<0,30	4	4	100%	0	0%
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromatos	µg/L BrO3	10	3,1	<2,0	2	2	100%	0	0%
Alumínio	µg/L Al	200	<50	<50	4	4	100%	0	0%
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Boro	mg/L B	1	<0,030	<0,0200	2	2	100%	0	0%
Pesticidas:									
Bentazona	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	2	2	100%	0	0%
Linurão	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	2	2	100%	0	0%
Metolacoloro	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	19	19	100%	0	0%
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	2	2	100%	0	0%
Terbutilazina	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	2	2	100%	0	0%
Diurão	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	19	19	100%	0	0%
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	<0,03	<0,03	19	19	100%	0	0%
Mecoprope	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	2	2	100%	0	0%
Simazina	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	2	2	100%	0	0%
Desetilsimazina	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	2	2	100%	0	0%
Clorpirifos	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	19	19	100%	0	0%
Dimetenamida-P	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	2	2	100%	0	0%
Metribuzina	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	2	2	100%	0	0%
Imidaclopride	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	19	19	100%	0	0%
M656PH051*	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	2	2	100%	0	0%
Compostos Orgânicos Voláteis:									
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	<0,10	<0,10	2	2	100%	0	0%
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromodiclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Dibromodiclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano	µg/L	---	<1,0	<1,0	2	2	100%	0	0%
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%
Tetracloroetano	µg/L	---	<0,10	<0,10	2	2	100%	0	0%
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	<1,0	<1,0	2	2	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):									
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares									
Radilológicos:	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dose indicativa	mSv	0,1	<0,10	<0,10	2	2	100%	0	0%
Compostos Orgânicos:									
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzeno	µg/L	---	<0,30	<0,03	2	2	100%	0	0%
TOTAL					313	313	100%	1	0,32%
Taxa de Cumprimento								99,68%	

- 1) Durante os meses de **abril, maio e junho de 2024**, foram realizadas **313** análises de água para consumo humano.
- 2) Com base nas análises efetuadas, conclui-se que, neste período de tempo, registou-se 1 incumprimento na qualidade da água.

João Manuel Afonso Pereira, Vereador do Município de Castro Marim, em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 152/2017 de 7 de dezembro, torna públicos, os resultados obtidos nas análises efetuadas à qualidade da água para consumo humano no concelho de Castro Marim previstas no Programa de Controlo da Água (PCQA), aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

O Vereador

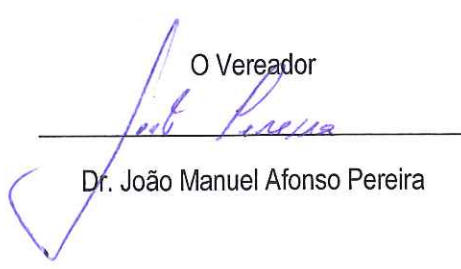

Dr. João Manuel Afonso Pereira

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM		CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO		EDITAL 2024
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)				2º TRIMESTRE 01 abr a 30 jun
RESUMO DE INCUMPRIMENTOS				
Parâmetro	Ponto	Data	Causa	Medidas Corretivas
Bactérias Coliformes	Fontanário do Tanoeiro	26/04/2024	A averiguação das causas foi inconclusiva	Abastecimento alternativo temporário (autotanque, água engarrafada, outros)

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM	CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	EDITAL 2024
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)		2º TRIMESTRE 01 abr a 30 jun
ZONAS DE ABASTECIMENTO		



- ZA1 - Altura
- ZA2 - Principal
- ZA3 - Pisa Barro de Cima
- ZA4 - Pisa Barro de Baixo
- ZA5 - Matos
- ZA6 - Soalheiras
- ZA7 - Campeiros
- ZA8 - Cerro do Enho
- ZA9 - Cortelha
- ZA10 - Fonte Chicó
- ZA11 - Tanoeiro
- ZA12 - Vale Andreu
- ZA13 - Fontaínhas
- ZA14 - Amendoeira-Marroquil
- ZA15 - Alcarias Grandes
- ZA16 - Pego dos Negros
- ZA17 - Corte Gago
- ZA18 - Carvalhinhos
- ZA19 - Fortes

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM		CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO							EDITAL 2024	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)									2º TRIMESTRE 01 abr a 30 jun	
ZONA DE ABASTECIMENTO DE ALTURA										
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP		
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%	
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,3	0,1	3	3	100%	0	0%	
Parâmetros Microbiológicos:										
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	3	3	100%	0	0%	
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	3	3	100%	0	0%	
Enterococos	col./100mL	0	0	0	2	2	100%	0	0%	
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	0	0	2	2	100%	0	0%	
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	<1	<1	2	2	100%	0	0%	
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Parâmetros Físico-Químicos:										
pH	unid. de pH	6,5-9,5	7,8	7,6	2	2	100%	0	0%	
Arsénio*	µg/L As	10	<3,0	<3,0	1	1	100%	0	0%	
Antimónio*	µg/L Sb	5	<1,5	<1,5	1	1	100%	0	0%	
Mercurio*	µg/L Hg	1	<0,200	<0,200	1	1	100%	0	0%	
Cianetos*	µg/L Cn	50	<5,0	<5,0	1	1	100%	0	0%	
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cádmio*	µg/L Cd	5	<1,5	<1,5	1	1	100%	0	0%	
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%	
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Fluoretos*	mg/L F	1,5	0,10	0,10	1	1	100%	0	0%	
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cor	mg/L PtCO	20	<2	<2	2	2	100%	0	0%	
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Chelro a 25°C	Fator diluição	3	<1	<1	2	2	100%	0	0%	
Condutividade	µS/cm	2500	244	243	2	2	100%	0	0%	
Azoto Amónia	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sódio*	mg/L Na	200	17	17	1	1	100%	0	0%	
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Selénio*	µg/L Se	10	<3,0	<3,0	1	1	100%	0	0%	
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Manganês	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sulfatos*	mg/L SO4	250	12	12	1	1	100%	0	0%	
Ferro	µg/L Fe	200	<50	<50	2	2	100%	0	0%	
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	<1	<1	2	2	100%	0	0%	
Turvação	UNT	4	<0,30	<0,30	2	2	100%	0	0%	
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromatos*	µg/L BrO3	10	<2,0	<2,0	1	1	100%	0	0%	
Alumínio	µg/L Al	200	<50	<50	2	2	100%	0	0%	
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Boro*	mg/L B	1	<0,030	<0,030	1	1	100%	0	0%	
Pesticidas:										
Bentazona*	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Linurão*	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Metolaclo*	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Desetilterbutilazina*	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Terbutilazina*	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Diurão*	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Pesticidas Totais*	µg/L	0,5	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Mecoprope*	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Simazina*	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Desetilsimazina*	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Clorpirifos*	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Dimetenmida-P*	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Metribuzina*	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Imidaclopride*	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
M656PH051*	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos Voláteis:										
1,2 - dicloroetano*	µg/L	3	<0,10	<0,10	1	1	100%	0	0%	
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dibromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano*	µg/L	---	<1,0	<1,0	1	1	100%	0	0%	
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tetracloroetano*	µg/L	---	<0,10	<0,10	1	1	100%	0	0%	
Tricloroetano e Tetracloroetano*	µg/L	10	<1,0	<1,0	1	1	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):										
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Radiológicos:										
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dose indicativa*	mSv	0,1	<0,10	<0,10	1	1	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos:										
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzeno*	µg/L	---	<0,30	<0,03	1	1	100%	0	0%	
TOTAL					63			100%		
								Taxa de Cumprimento		100%

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Altura - Mercado Municipal	03/04/2024
Altura - Centro de Escolar	08/05/2024
Altura - Café Carrapato	06/06/2024
Altura - Ponto de Entrega Castro Marim I*	17/06/2024

*Parâmetro conservativo analisado pela Entidade Gestora em alta (Águas do Algarve, S.A.)

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM			CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						EDITAL 2024	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								2º TRIMESTRE 01 abr a 30 jun		
ZONA DE ABASTECIMENTO PRINCIPAL										
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP		
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%	
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,3	<0,1	3	3	100%	0	0%	
Parâmetros Microbiológicos:										
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	3	3	100%	0	0%	
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	3	3	100%	0	0%	
Enterococos	col./100mL	0	0	0	2	2	100%	0	0%	
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	0	0	2	2	100%	0	0%	
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	70	13	2	2	100%	0	0%	
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Parâmetros Físico-Químicos:										
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	8	7,7	2	2	100%	0	0%	
Arsénio*	µg/L As	10	<0,50	<0,50	1	1	100%	0	0%	
Antimônio*	µg/L Sb	5	<1,5	<1,5	1	1	100%	0	0%	
Mercurio*	µg/L Hg	1	<0,200	<0,200	1	1	100%	0	0%	
Cianetos*	µg/L Cn	50	<5,0	<5,0	1	1	100%	0	0%	
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cádmio*	µg/L Cd	5	<1,5	<1,5	1	1	100%	0	0%	
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%	
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Fluoretos*	mg/L F	1,5	0,11	0,11	1	1	100%	0	0%	
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cor	mg/L PtCO	20	<2	<2	2	2	100%	0	0%	
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cheiro a 25°C	Fator diluição	3	<1	<1	2	2	100%	0	0%	
Condutividade	µS/cm	2500	272	259	2	2	100%	0	0%	
Azoto Amoniacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sódio*	mg/L Na	200	16	16	1	1	100%	0	0%	
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Selénio*	µg/L Se	10	<2,0	<2,0	1	1	100%	0	0%	
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Manganês	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sulfatos*	mg/L SO4	250	12	12	1	1	100%	0	0%	
Ferro	µg/L Fe	200	<50	<50	2	2	100%	0	0%	
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	<1	<1	2	2	100%	0	0%	
Turvação	UNT	4	0,34	<0,30	2	2	100%	0	0%	
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromatos*	µg/L BrO3	10	3,1	3,1	1	1	100%	0	0%	
Alumínio	µg/L Al	200	<50	<50	2	2	100%	0	0%	
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Boro*	mg/L B	1	<0,0200	<0,0200	1	1	100%	0	0%	
Pesticidas:										
Bentazona*	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Linurão*	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Metolacloz*	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Desetilterbutilazina*	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Terbutilazina*	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Diurão*	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Pesticidas Totais*	µg/L	0,5	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Mecoprope*	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Simazina*	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Desetilsimazina*	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Clorpirifos*	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Dimetenediá-P*	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Metribuzina*	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Imidaclopride*	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
M656PH051*	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos Voláteis:										
1,2 - dicloroetano*	µg/L	3	<0,10	<0,10	1	1	100%	0	0%	
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromodiclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano*	µg/L	---	<1,0	<1,0	1	1	100%	0	0%	
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tetracloroetano*	µg/L	---	<0,10	<0,10	1	1	100%	0	0%	
Tricloroetano e Tetracloroetano*	µg/L	10	<1,0	<1,0	1	1	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):										
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Radiológicos:										
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dose Indicativa*	mSv	0,1	<0,10	<0,10	1	1	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos:										
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzeno*	µg/L	---	<0,30	<0,03	1	1	100%	0	0%	
TOTAL					63	63	100%	0	0%	
								Taxa de Cumprimento		100%

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Almada de Ouro - Casa Particular	03/04/2024
Rio Seco - Zé da Tasca	08/05/2024
Furnazinhas - Casa Particular	05/06/2024
Monte Francisco - Ponto de Entrega Castro Marim II*	16/04/2024

*Parâmetro conservativo analisado pela Entidade Gestora em alta (Águas do Algarve, S.A.)

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM			CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						EDITAL 2024	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)									2º TRIMESTRE 01 abr a 30 jun	
ZONA DE ABASTECIMENTO DE PISA BARRO DE CIMA										
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos			N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP	
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%	
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,2	0,2	2	2	100%	0	0%	
Parâmetros Microbiológicos:										
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	2	2	100%	0	0%	
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	2	2	100%	0	0%	
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 22 ºC	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 37 ºC	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Parâmetros Físico-Químicos:										
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Mercúrio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%	
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cheiro a 25ºC	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%	
Azoto Amóniacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloratos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Manganês	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Ferro	mg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sabor a 25ºC	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%	
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas:										
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metolacolor	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Diurão	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Mecopropo	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorpirifos	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Dimetamidá-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Imidaclopride	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
M656PHOS1	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos Voláteis:										
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):										
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares:										
Radiológicos:										
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dose indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos:										
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
TOTAL						11	11	100%	0	0%
									Taxa de Cumprimento	
									100%	

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Fontanário de Pisa Barro de Cima	11/04/2024
Fontanário de Pisa Barro de Cima	12/06/2024

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM			CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					EDITAL 2024		
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								2º TRIMESTRE 01 abr a 30 jun		
ZONA DE ABASTECIMENTO DE PISA BARRO DE BAIXO										
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP		
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%	
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,2	0,2	2	2	100%	0	0%	
Parâmetros Microbiológicos:										
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	2	2	100%	0	0%	
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	2	2	100%	0	0%	
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Parâmetros Físico-Químicos:										
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Mercúrio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%	
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Fuoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Oxidação	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cer	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitros	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Chéiro a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%	
Azoto Amiacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitros	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloratos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Manganês	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%	
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas:										
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metolacolor	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Diurão	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Mecoprope	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sílmazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilsílmazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorpirifos	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Dimetenamida-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Imidaclopride	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
M656PH051	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos Voláteis:										
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):										
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Radiológicos:										
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dose Indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos:										
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
TOTAL					11	11	100%	0	0%	
								Taxa de Cumprimento		100%

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Fontanário de Pisa Barro de Baixo	11/04/2024
Fontanário de Pisa Barro de Baixo	12/06/2024

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM			CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					EDITAL 2024		
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								2º TRIMESTRE 01 abr a 30 jun		
ZONA DE ABASTECIMENTO DE MATOS										
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP		
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%	
Desinfetante residual	mg/LCl	---	0,2	0,2	2	2	100%	0	0%	
Parâmetros Microbiológicos:										
<>Escherichia coli (E. coli)</>	col./100mL	0	0	0	2	2	100%	0	0%	
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	2	2	100%	0	0%	
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
<>Clostridium perfringens</>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 22 ºC	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 37 ºC	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Parâmetros Físico-Químicos:										
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Mercúrio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clanetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%	
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cheiro a 25ºC	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%	
Azoto Amoniacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloratos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Manganês	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sabor a 25ºC	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%	
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas:										
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metolacoloro	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Diurão	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Mecopropo	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorpirifos	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Dimetenamida-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metríbuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Imidaclopride	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
M556PH051	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos Voláteis:										
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromodiclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos										
Policíclicos (HAP):										
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Radiológicos:										
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dose indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos:										
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
TOTAL					11	11	100%	0	0%	
								Taxa de Cumprimento		100%

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Fontanário de Matos	11/04/2026
Fontanário de Matos	12/06/2024

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM			CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					EDITAL 2024	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								2º TRIMESTRE 01 abr a 30 jun	
ZONA DE ABASTECIMENTO DE SOALHEIRAS									
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP	
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,4	0,1	2	2	100%	0	0%
Parâmetros Microbiológicos:									
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	2	2	100%	0	0%
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	2	2	100%	0	0%
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Parâmetros Físico-Químicos:									
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Chelro a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%
Azoto Amóniacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Manganês	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas:									
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metolcloro	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Diurão	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Mecopropo	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorpirifos	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Dimetna mlida-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Imidactopride	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
M656PH051	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos Voláteis:									
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromodlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):									
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares									
	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Radiológicos:									
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dose indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos:									
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
TOTAL					11	11	100%	0	0%
Taxa de Cumprimento								100%	

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Fontanário de Soalheiras	11/04/2024
Fontanário de Soalheiras	12/06/2024

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM			CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					EDITAL 2024		
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								2º TRIMESTRE 01 abr a 30 Jun		
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CAMPEIROS										
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP		
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%	
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,4	0,3	2	2	100%	0	0%	
Parâmetros Microbiológicos:										
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	2	2	100%	0	0%	
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	2	2	100%	0	0%	
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Parâmetros Físico-Químicos:										
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%	
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cheiro a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%	
Azoto Amoniacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Manganês	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%	
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas:										
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metolacoloro	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Diurão	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Mecopropo	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorpirifos	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Dimetenamida-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Imidaclopride	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
M656PH051	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos Voláteis:										
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dibromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):										
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Radionúclídeos:										
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dose indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos:										
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
TOTAL					11	11	100%	0	0%	
								Taxa de Cumprimento		100%

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Casa Particular 2	11/04/2024
Casa Particular 3	12/06/2024

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM			CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						EDITAL 2024	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								2º TRIMESTRE 01 abr a 30 Jun		
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CERRO DO ENHO										
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP		
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%	
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,3	<0,1	2	2	100%	0	0%	
Parâmetros Microbiológicos:										
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	2	2	100%	0	0%	
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	2	2	100%	0	0%	
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 22 ºC	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 37 ºC	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Parâmetros Físico-Químicos:										
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Antimônio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%	
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cheiro a 25ºC	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%	
Azoto Amoniacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Manganês	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sabor a 25ºC	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%	
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas:										
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metolaclo	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Diurão	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Mecoprope	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorpirifos	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Dimetenamida-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Imidaclopride	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
M556PH051	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos Voláteis:										
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloroformio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dibromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):										
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares										
Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Radiofísicos:										
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dose indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos:										
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
TOTAL					11	11	100%	0	0%	
								Taxa de Cumprimento		100%

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Casa Particular 2	26/04/2024
Casa Particular 3	27/06/2024

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM			CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					EDITAL 2024	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							2º TRIMESTRE 01 abr a 30 Jun		
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CORTELHA									
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP	
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,4	0,1	2	2	100%	0	0%
Parâmetros Microbiológicos:									
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	2	2	100%	0	0%
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	2	2	100%	0	0%
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Parâmetros Físico-Químicos:									
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Cheiro a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%
Azoto Amóniaal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Manganês	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas:									
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metolacoloro	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Diurão	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Mecoprope	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorpirifos	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Dimetnamida-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Imidaclopride	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
M656PH051	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos Voláteis:									
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Dibromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):									
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares									
µg/L	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Radiológicos:									
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dose indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos:									
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
TOTAL					11	11	100%	0	0%
Taxa de Cumprimento								100%	

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Fontanário de Cortelha	17/04/2024
Fontanário de Cortelha	21/06/2024

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM			CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					EDITAL 2024	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							2º TRIMESTRE 01 abr a 30 Jun		
ZONA DE ABASTECIMENTO DE FONTE CHICÓ									
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP	
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,7	0,5	2	2	100%	0	0%
Parâmetros Microbiológicos:									
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100ml	0	0	0	2	2	100%	0	0%
Bactérias coliformes	col./100ml	0	0	0	2	2	100%	0	0%
Enterococos	col./100ml	0	---	---	0	0	100%	0	0%
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100ml	0	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Parâmetros Físico-Químicos:									
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Merúrio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cor	mg/L PTCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Cheiro a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%
Azoto Amoniacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Manganês	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas:									
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metolacoloro	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Diurão	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Mecoprope	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorpirifos	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Dimetnamida-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Imidaclopride	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
M656PH051	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos Voláteis:									
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):									
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares									
Benzo(a)pireno	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Radiológicos:									
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dose indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos:									
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
TOTAL					11	11	100%	0	0%
Taxa de Cumprimento								100%	

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Fontanário de Fonte Chicó	17/04/2024
Fontanário de Fonte Chicó	21/06/2024

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM			CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					EDITAL 2024	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								2º TRIMESTRE 01 abr a 30 jun	
ZONA DE ABASTECIMENTO DE TANOÉIRO									
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP	
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,3	<0,1	2	2	100%	0	0%
Parâmetros Microbiológicos:									
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	2	2	100%	0	0%
Bactérias coliformes	col./100mL	0	18	0	2	2	100%	1	50%
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 22 ºC	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 37 ºC	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Parâmetros Físico-Químicos:									
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cer	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Cheiro a 25ºC	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%
Azoto Amoniacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Mangânes	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Sabor a 25ºC	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas:									
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metolacoloro	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Diurão	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Mecoprope	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorpirifos	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Dimetenamida-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Imidaclopride	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
M656PH051	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos Voláteis:									
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloroformio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):									
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares									
Radiológicos:	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dose indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos:									
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
TOTAL					11	11	100%	1	9%
Taxa de Cumprimento								91%	

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Fontanário de Tanoéiro	26/04/2024
Fontanário de Tanoéiro	27/06/2024

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR RELATIVA À AVERIGUAÇÃO DAS SITUAÇÕES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMÉTRICOS				
Parâmetro	Ponto	Data	Causa	Medidas Corretivas
Bactérias Coliformes	Fontanário do Tanoeiro	26/04/2024	A averiguação das causas foi inconclusiva	Abastecimento alternativo temporário (autotanque, água engarrafada, outros)

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM			CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					EDITAL 2024		
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								2º TRIMESTRE 01 abr a 30 jun		
ZONA DE ABASTECIMENTO DE VALE ANDREU										
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP		
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%	
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,3	0,2	2	2	100%	0	0%	
Parâmetros Microbiológicos:										
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	2	2	100%	0	0%	
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	2	2	100%	0	0%	
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 22 ºC	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 37 ºC	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Parâmetros Físico-Químicos:										
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%	
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cor	mg/L PtCO3	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Chéiro a 25ºC	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%	
Azoto Amoniacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloreto	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Manganês	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Ferro	mg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sabor a 25ºC	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%	
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas:										
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Línurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metolacoloro	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Diurão	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Mecopropo	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorpirifos	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Dimeténamida-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Imidaclopride	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
MGS6PH051	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos Voláteis:										
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromodiclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dibromodiclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):										
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares										
	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Radiofísicos:										
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dose Indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos:										
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
TOTAL					11	11	100%	0	0%	
								Taxa de Cumprimento		100%

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Fontanário de Vale Andreu	26/04/2024
Fontanário de Vale Andreu	27/06/2024

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM		CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						EDITAL 2024		
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								2º TRIMESTRE 01 abr a 30 jun		
ZONA DE ABASTECIMENTO DE FONTAÍNHAS										
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP		
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%	
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,8	0,1	2	2	100%	0	0%	
Parâmetros Microbiológicos:										
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	2	2	100%	0	0%	
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	2	2	100%	0	0%	
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Parâmetros Físico-Químicos:										
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Antimônio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%	
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Chéiro a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%	
Azoto Amóniacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloratos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Manganés	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%	
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas:										
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metolacolor	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Diurão	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Mecopropo	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorpirifos	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Dimeténamida-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Imidaclopride	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
M656PH051	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos Voláteis:										
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromodiorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):										
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares										
µg/L	0,1	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Radioisótopos:										
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dose Indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos:										
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
TOTAL					11	11	100%	0	0%	
								Taxa de Cumprimento		100%

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Fontanário de Fontainhas	17/04/2024
Fontanário de Fontainhas	21/06/2024

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM		CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						EDITAL 2024		
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								2º TRIMESTRE 01 abr a 30 jun		
ZONA DE ABASTECIMENTO DE AMENDOEIRA-MARROQUIL										
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP		
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%	
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,3	0,1	2	2	100%	0	0%	
Parâmetros Microbiológicos:										
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	2	2	100%	0	0%	
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	2	2	100%	0	0%	
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 22 ºC	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 37 ºC	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Parâmetros Físico-Químicos:										
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%	
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Ftuoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cer	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cheiro a 25ºC	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%	
Azoto Amomiacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Manganês	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Ferro	mg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sabor a 25ºC	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%	
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas:										
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metolacoloro	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Diurão	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Mecopropo	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorpirifos	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Dimetenamida-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metrilbuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Imidaclopride	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
ME56PH051	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos Voláteis:										
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):										
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Radionúclidos:										
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dose Indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos:										
Claritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
TOTAL					11	11	100%	0	0%	
								Taxa de Cumprimento		100%

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Fontanário de Amendoeira - Marroquil	26/04/2024
Fontanário de Amendoeira - Marroquil	27/06/2024

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM		CONTROLE ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						EDITAL 2024		
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								2º TRIMESTRE 01 abr a 30 jun		
ZONA DE ABASTECIMENTO DE ALCARIAS GRANDES										
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP		
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%	
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,2	0,1	2	2	100%	0	0%	
Parâmetros Microbiológicos:										
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	2	2	100%	0	0%	
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	2	2	100%	0	0%	
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 22 ºC	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 37 ºC	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Parâmetros Físico-Químicos:										
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Antimônio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%	
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Chéiro a 25ºC	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%	
Azoto Amiacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Manganés	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sabor a 25ºC	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%	
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas:										
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metolacolor	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Diurão	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Mecopropo	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorpirifos	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Dimetena mida-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Imidaclopride	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
M656PH051	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos Voláteis:										
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):										
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(ghi)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares										
Benzo(a)pireno	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Radiológicos:										
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dose indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos:										
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
TOTAL					11	11	100%	0	0%	
								Taxa de Cumprimento		100%

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Casa Particular 2	26/04/2024
Casa Particular 3	27/06/2024

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM			CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					EDITAL 2024		
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								2º TRIMESTRE 01 abr a 30 jun		
ZONA DE ABASTECIMENTO DE PEGO DOS NEGROS										
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP		
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%	
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,8	0,1	2	2	100%	0	0%	
Parâmetros Microbiológicos:										
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	2	2	100%	0	0%	
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	2	2	100%	0	0%	
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Parâmetros Físico-Químicos:										
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Antimônio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Merúrio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%	
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Chelro a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%	
Azoto Amóniaal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Manganês	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%	
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas:										
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metolacoloro	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Diurão	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Mecopropo	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorpirifos	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Dimetenamida-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Imidaclopríde	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
M656PH051	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos Voláteis:										
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromodiclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dibromodiclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):										
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares										
	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Radiológicos:										
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dose Indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos:										
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
TOTAL					11	11	100%	0	0%	
								Taxa de Cumprimento		100%

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Fontanário de Pego dos Negros	17/04/2024
Fontanário de Pego dos Negros	21/06/2024

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM			CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					EDITAL 2024	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							2º TRIMESTRE 01 abr a 30 jun		
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CORTE GAGO									
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP	
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,1	0,1	2	2	100%	0	0%
Parâmetros Microbiológicos:									
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	2	2	100%	0	0%
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	2	2	100%	0	0%
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Parâmetros Físico-Químicos:									
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Antimônio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Merúrio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cor	mg/L PTCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Cheiro a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%
Azoto Amóniacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Manganês	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas:									
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Línurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metolacoloro	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Diurão	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Mecopropo	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorpirifos	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Dimetenamida-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Imidaclopride	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
M656PH051	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos Voláteis:									
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromodiclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):									
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares									
	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Radiológicos:									
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dose Indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos:									
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
TOTAL					11	11	100%	0	0%
Taxa de Cumprimento								100%	

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Casa Particular 2	26/04/2024
Casa Particular 3	27/06/2024

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM			CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					EDITAL 2024	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								2º TRIMESTRE 01 abr a 30 jun	
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CARVALHINHOS									
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP	
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,4	0,1	2	2	100%	0	0%
Parâmetros Microbiológicos:									
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	2	2	100%	0	0%
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	2	2	100%	0	0%
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Parâmetros Físico-Químicos:									
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mercúrio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Chéro a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%
Azoto Amoniaco	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Manganés	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas:									
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metolacoloro	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Diurão	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Mecopropo	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorpirifos	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Dimetenamida-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Imidaclopride	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
M656PH051	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos Voláteis:									
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromodiclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):									
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Radiológicos:									
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dose indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos:									
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
TOTAL					11	11	100%	0	0%
Taxa de Cumprimento								100%	

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Fontanário de Carvalhinhos	17/04/2024
Fontanário de Carvalhinhos	21/06/2024

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM			CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					EDITAL 2024	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							2º TRIMESTRE 01 abr a 30 jun		
ZONA DE ABASTECIMENTO DE FORTES									
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP	
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,2	0,2	2	2	100%	0	0%
Parâmetros Microbiológicos:									
<=>E. coli (E. coli) </>	col./100mL	0	0	0	2	2	100%	0	0%
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	2	2	100%	0	0%
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
<=>Clostridium perfringens </>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 22 ºC	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 37 ºC	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Parâmetros Físico-Químicos:									
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mercúrio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cor	mg/L PTCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Cheiro a 25ºC	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%
Azoto Amóniacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Manganês	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Sabor a 25ºC	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%
Potássio	mg/L K	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloratos	mg/L	0,70	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas:									
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metolaclo	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Diurão	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Mecoprope	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorpirifos	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Dimetenamida-P	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Imidaclopride	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
M65P051	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos Voláteis:									
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromodicloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Dibromocloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):									
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares									
Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Radiológicos:									
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dose indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos:									
Cloritos	mg/L	0,7	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
TOTAL					11	11	100%	0	0%
Taxa de Cumprimento								100%	

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Fontanário de Fortes	17/04/2024
Fontanário de Fortes	21/06/2024