


MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM			CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					EDITAL 2023		
Em conformidade com o disposto no DL.n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 01 jul a 30 set			
TOTAL DO CONCELHO										
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP		
			Máximo	Mínimo	Efetuadas	Previstas	%	N.º	%	
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,4	<0,1	24	24	100%	0	0%	
Parâmetros Microbiológicos:										
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	4	0	24	24	100%	1	4%	
Bactérias coliformes	col./100mL	0	68	0	24	24	100%	2	8%	
Enterococos	col./100mL	0	0	0	7	7	100%	0	0%	
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	0	0	7	7	100%	0	0%	
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	>300	ND (<1)	7	7	100%	0	0%	
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	>300	ND (<1)	7	7	100%	0	0%	
Parâmetros Físico-Químicos:										
pH	unid. de pH	6,5- 9,5	8,4	7,4	7	7	100%	0	0%	
Arsénio*	µg/L As	10	<0,50	<0,50	1	1	100%	0	0%	
Antimónio*	µg/L Sb	5	<1,5	<1,5	1	1	100%	0	0%	
Mercúrio*	µg/L Hg	1	<0,200	<0,200	1	1	100%	0	0%	
Cianetos*	µg/L Cn	50	<5,00	<5,00	1	1	100%	0	0%	
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cádmio	µg/L Cd	5	<1,5	<1,5	1	1	100%	0	0%	
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%	
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Fluoretos	mg/L F	1,5	0,10	0,10	1	1	100%	0	0%	
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cor	mg/L PtCO	20	<2	<2	7	7	100%	0	0%	
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cheiro a 25°C	Fator diluição	3	<1	<1	7	7	100%	0	0%	
Condutividade	µS/cm	2500	265	236	7	7	100%	0	0%	
Azoto Amoniacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sódio	mg/L Na	200	16	16	1	1	100%	0	0%	
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Selénio	µg/L Se	10	<2,00	<2,00	1	1	100%	0	0%	
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Manganés	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sulfatos	mg/L SO4	250	13	13	1	1	100%	0	0%	
Ferro	µg/L Fe	200	<50	<50	7	7	100%	0	0%	
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	<1	<1	7	7	100%	0	0%	
Turvação	UNT	4	1,2	<0,30	7	7	100%	0	0%	
Bromatos	µg/L BrO3	10	6	6	1	1	100%	0	0%	
Alumínio	µg/L Al	200	110	<50	7	7	100%	0	0%	
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Boro	mg/L B	1	<0,030	<0,030	1	1	100%	0	0%	
Pesticidas:										
Bentazona	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Linurão	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Metolacoloro	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Terbutilazina	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Diurão	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	<0,03	<0,03	18	18	100%	0	0%	
Mecoprope	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Simazina	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Desetilsimazina	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Clorpirifos	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Dimetenamida-P	µg/L	0,1	<0,030	<0,030	18	18	100%	0	0%	
Metribuzina	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Imidaclopride	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos Voláteis:										
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	<0,10	<0,10	1	1	100%	0	0%	
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano	µg/L	---	<1,0	<1,0	1	1	100%	0	0%	
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tetracloroetano	µg/L	---	<0,10	<0,10	1	1	100%	0	0%	
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	<1,0	<1,0	1	1	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):										
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Radiológicos:										
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dose Indicativa	mSv	0,1	<0,01	<0,010	1	1	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos:										
Benzeno	µg/L	---	---	---	5	5	100%	0	0%	
TOTAL					225	225	100%	3	1%	
							Taxa de Cumprimento			99%

- 1) Durante os meses de **julho, agosto e setembro de 2023**, foram realizadas **225** análises de água para consumo humano.
- 2) Com base nas análises efetuadas, conclui-se que, neste período de tempo, registaram-se **3** incumprimentos na qualidade da água.

João Manuel Afonso Pereira, Vereador do Município de Castro Marim, em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 152/2017 de 7 de dezembro, torna públicos, os resultados obtidos nas análises efetuadas à qualidade da água para consumo humano no concelho de Castro Marim previstas no Programa de Controlo da Água (PCQA), aprovado pela autoridade competente (ERSAR).


O Vereador



Dr. João Manuel Afonso Pereira

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM		CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO		EDITAL 2023
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)				3º TRIMESTRE 01 jul a 30 set
RESUMO DE INCUMPRIMENTOS				
Parâmetro	Ponto	Data	Causa	Medidas Corretivas
Bactérias Coliformes	Zona de Abastecimento de Altura	05/07/2023	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento
Bactérias coliformes	Fontanário de Tanoeiro	23/08/2023	A averiguação das causas foi inconclusiva	Abastecimento alternativo temporário (autotanque, água engarrafada, outros)
Escherichia coli (E. coli)	Fontanário de Tanoeiro	23/08/2023	A averiguação das causas foi inconclusiva	Abastecimento alternativo temporário (autotanque, água engarrafada, outros)

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM	CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	EDITAL 2023
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)		3º TRIMESTRE 01.jul a 30.set
ZONAS DE ABASTECIMENTO		

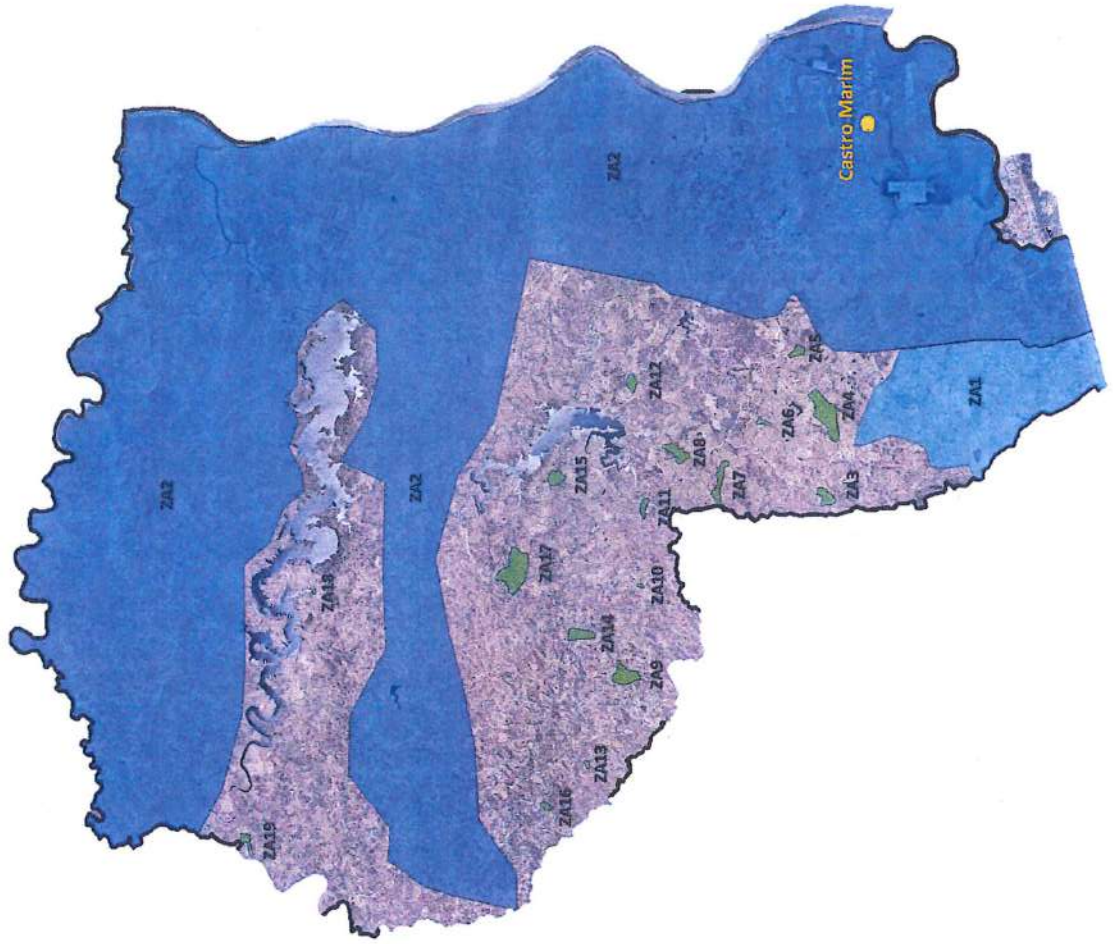

- ZA1 - Altura
- ZA2 - Principal
- ZA3 - Pisa Barro de Cima
- ZA4 - Pisa Barro de Baixo
- ZA5 - Matos
- ZA6 - Soalheiras
- ZA7 - Campeiros
- ZA8 - Cerro do Enho
- ZA9 - Cortelha
- ZA10 - Fonte Chicó
- ZA11 - Tanoeiro
- ZA12 - Vale Andreu
- ZA13 - Fontainhas
- ZA14 - Amendoeira-Marroquil
- ZA15 - Alcarias Grandes
- ZA16 - Pego dos Negros
- ZA17 - Corte Gago
- ZA18 - Carvalinhos
- ZA19 - Fortes

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM		CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						EDITAL 2023	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								3º TRIMESTRE 01 jul a 30 set	
ZONA DE ABASTECIMENTO DE ALTURA									
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP	
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,3	<0,1	3	3	100%	0	0%
Parâmetros Microbiológicos:									
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	3	3	100%	0	0%
Bactérias coliformes	col./100mL	0	68	0	3	3	100%	1	33%
Enterococos	col./100mL	0	0	0	3	3	100%	0	0%
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	0	0	3	3	100%	0	0%
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	>300	ND (<1)	3	3	100%	0	0%
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	>300	ND (<1)	3	3	100%	0	0%
Parâmetros Físico-Químicos:									
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	7,6	7,4	3	3	100%	0	0%
Arsénio*	µg/L As	10	<0,50	<0,50	1	1	100%	0	0%
Antimónio*	µg/L Sb	5	<1,5	<1,5	1	1	100%	0	0%
Mercurio*	µg/L Hg	1	<0,200	<0,200	1	1	100%	0	0%
Cianetos*	µg/L Cn	50	<5,00	<5,00	1	1	100%	0	0%
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Cádmio*	µg/L Cd	5	<1,5	<1,5	1	1	100%	0	0%
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Fluoretos*	mg/L F	1,5	0,10	0,10	1	1	100%	0	0%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cor	mg/L PtCO	20	<2	<2	3	3	100%	0	0%
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Cheiro a 25°C	Fator diluição	3	<1	<1	3	3	100%	0	0%
Condutividade	µS/cm	2500	258	236	3	3	100%	0	0%
Azoto Amoniacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Sódio*	mg/L Na	200	16	16	1	1	100%	0	0%
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Selénio*	µg/L Se	10	<2,00	<2,00	1	1	100%	0	0%
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Manganés	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Sulfatos*	mg/L SO4	250	13	13	1	1	100%	0	0%
Ferro	µg/L Fe	200	<50	<50	3	3	100%	0	0%
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	<1	<1	3	3	100%	0	0%
Turvação	UNT	4	0,33	<0,30	3	3	100%	0	0%
Bromatos*	µg/L BrO3	10	6	6	1	1	100%	0	0%
Alumínio	µg/L Al	200	<50	<50	3	3	100%	0	0%
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Boro*	mg/L B	1	<0,030	<0,030	1	1	100%	0	0%
Pesticidas:									
Bentazona*	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Linurão	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Metolacoloro*	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Desetilterbutilazina*	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Terbutilazina*	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Durão*	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Pesticidas Totais*	µg/L	0,5	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Mecopropo*	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Símalzina*	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Desetilsímalzina*	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Clorpirifos*	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Dimetenamida-P*	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Metribuzina*	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Imidaclopride*	µg/L	0,1	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Compostos Orgânicos Voláteis:									
1,2 - dicloroetano*	µg/L	3	<0,10	<0,10	1	1	100%	0	0%
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromodiclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Dibromodiclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano*	µg/L	---	<1,0	<1,0	1	1	100%	0	0%
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%
Tetracloroetano*	µg/L	---	<0,10	<0,10	1	1	100%	0	0%
Tricloroetano e Tetracloroetano*	µg/L	10	<1,0	<1,0	1	1	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):									
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares									
	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Radiológicos:									
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dose indicativa*	mSv	0,1	<0,01	<0,010	1	1	100%	0	0%
Compostos Orgânicos:									
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
TOTAL					75	75	100%	1	1%
							Taxa de Cumprimento		
							99%		

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Altura - Restaurante Infante	05/07/2023
Montinho da Conveniência - Restaurante Dom Rodrigo	02/08/2023
Altura - Aldi	04/09/2023

*Parâmetro conservativo analisado pela Entidade Gestora em alta (Águas do Algarve, S.A.)

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR RELATIVA À AVERIGUAÇÃO DAS SITUAÇÕES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMÉTRICOS				
Parâmetro	Ponto	Data	Causa	Medidas Corretivas
Bactérias Coliformes	Zona de Abastecimento de Altura	05/07/2023	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM			CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					EDITAL 2023	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								3º TRIMESTRE 01 jul a 30 set	
ZONA DE ABASTECIMENTO PRINCIPAL									
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP	
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,1	<0,1	4	4	100%	0	0%
Parâmetros Microbiológicos:									
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100ml	0	0	0	4	4	100%	0	0%
Bactérias coliformes	col./100ml	0	0	0	4	4	100%	0	0%
Enterococos	col./100ml	0	0	0	4	4	100%	0	0%
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100ml	0	0	0	4	4	100%	0	0%
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	37	ND (<1)	4	4	100%	0	0%
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	45	ND (<1)	4	4	100%	0	0%
Parâmetros Físico-Químicos:									
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	8,4	7,6	4	4	100%	0	0%
Arsénio*	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Antimónio*	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mercurio*	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Cianetos*	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Cádmio*	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Fluoretos*	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cor	mg/L PtCO	20	<2	<2	4	4	100%	0	0%
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Cheiro a 25°C	Fator diluição	3	<1	<1	4	4	100%	0	0%
Condutividade	µS/cm	2500	265	245	4	4	100%	0	0%
Azoto Amoniacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Sódio*	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Selénio*	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Manganés	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Sulfatos*	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Ferro	µg/L Fe	200	<50	<50	4	4	100%	0	0%
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	<1	<1	4	4	100%	0	0%
Turvação	UNT	4	1,2	<0,30	4	4	100%	0	0%
Bromatos*	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Alumínio	µg/L Al	200	110	<50	4	4	100%	0	0%
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Boro*	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas:									
Bentazona*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Linurão*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metolacloro*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilterbutilazina*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Terbutilazina*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Diurão*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas Totais*	µg/L	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mecopropo*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Símalina*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilsímalina*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorpirifos*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dimetenamida-P*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metribuzina*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Imidaclopride*	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos Voláteis:									
1,2 - dicloroetano*	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Dibromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano*	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%
Tetracloroetano*	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano e Tetracloroetano*	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):									
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares									
Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Radiológicos:									
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dose indicativa*	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos:									
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
TOTAL					60	60	100%	0	0%
Taxa de Cumprimento								100%	

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Castro Marim Golfe - Clube House	05/07/2023
Monte Novo - Casa Particular	02/08/2023
Murteira de Baixo - Casa Particular	02/08/2023
Foz de Odeleite - Queijaria	04/09/2023

*Parâmetro conservativo analisado pela Entidade Gestora em alta (Águas do Algarve, S.A.)

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM			CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					EDITAL 2023	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								3º TRIMESTRE 01 jul a 30 set	
ZONA DE ABASTECIMENTO DE PISA BARRO DE CIMA									
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP	
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,3	0,3	1	1	100%	0	0%
Parâmetros Microbiológicos:									
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Parâmetros Físico-Químicos:									
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Chelro a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%
Azoto Amoniacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Manganês	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas:									
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metalacloro	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Mecopropo	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dimetenamida-P	µg/L	0,1	<0,030	<0,030	1	1	100%	0	0%
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Imidaclorpride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos Voláteis:									
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloroformio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Dibromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):									
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Polífluoreos									
Polífluoreos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Radiológicos:									
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dose indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos:									
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
TOTAL					5	5	100%	0	0%
Taxa de Cumprimento								100%	

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Fontanário de Pisa Barro de Cima	09/08/2023

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM			CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						EDITAL 2023	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								3º TRIMESTRE 01 Jul a 30 set		
ZONA DE ABASTECIMENTO DE PISA BARRO DE BAIXO										
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP		
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%	
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,2	0,2	1	1	100%	0	0%	
Parâmetros Microbiológicos:										
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%	
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%	
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Parâmetros Físico-Químicos:										
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Antimônio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%	
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cheiro a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%	
Azoto Amónia	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Manganês	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas:										
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metolaclo	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetil terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Mecoprop	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dimetensmida-P	µg/L	0,1	<0,030	<0,030	1	1	100%	0	0%	
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos Voláteis:										
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromodiorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromoformio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):										
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares										
Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Radiológicos:										
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dose Indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos:										
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
TOTAL					5	5	100%	0	0%	
								Taxa de Cumprimento		100%

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Fontanário de Pisa Barro de Baixo	09/08/2023

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM			CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					EDITAL 2023	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								3º TRIMESTRE 01 Jul a 30 set	
ZONA DE ABASTECIMENTO DE MATOS									
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP	
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,2	0,2	1	1	100%	0	0%
Parâmetros Microbiológicos:									
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Parâmetros Físico-Químicos:									
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mercúrio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Cheiro a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%
Azoto Amónia	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Manganés	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas:									
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metolacoloro	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetil terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Mecopropo	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Símalina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilsímalina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dimetenamida-P	µg/L	0,1	<0,030	<0,030	1	1	100%	0	0%
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos Voláteis:									
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Dibromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):									
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares									
	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Radiológicos:									
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dose indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos:									
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
TOTAL					5	5	100%	0	0%
Taxa de Cumprimento								100%	
PONTOS DE COLHEITA					DATA				
Fontanário de Matos					09/08/2023				

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM		CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						EDITAL 2023		
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								3º TRIMESTRE 01 jul a 30 set		
ZONA DE ABASTECIMENTO DE SOALHEIRAS										
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP		
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%	
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,3	0,3	1	1	100%	0	0%	
Parâmetros Microbiológicos:										
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%	
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%	
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 22 ºC	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 37 ºC	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Parâmetros Físico-Químicos:										
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Mercúrio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%	
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Chelro a 25ºC	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%	
Azoto Amoniacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Manganés	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sabor a 25ºC	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas:										
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metolaclore	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Mecopropo	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dimetenamida-P	µg/L	0,1	<0,030	<0,030	1	1	100%	0	0%	
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos Voláteis:										
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dibromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):										
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Radiológicos:										
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dose Indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos:										
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
TOTAL					5	5	100%	0	0%	
								Taxa de Cumprimento		100%
PONTOS DE COLHEITA					DATA					
Fontanário de Soalheiras					09/08/2023					

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM		CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						EDITAL 2023	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								3º TRIMESTRE 01 jul a 30 set	
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CAMPEIROS									
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP	
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,2	0,2	1	1	100%	0	0%
Parâmetros Microbiológicos:									
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 22 ºC	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 37 ºC	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Parâmetros Físico-Químicos:									
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Cheiro a 25ºC	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%
Azoto Amónia	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Manganés	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Sabor a 25ºC	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Turbidez	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas:									
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Unurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metolacloro	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetil terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Mecopropo	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Símalina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilsímalina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dimetena ml-da-P	µg/L	0,1	<0,030	<0,030	1	1	100%	0	0%
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos Voláteis:									
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloroformio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):									
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares									
Radiológicos:									
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dose indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos:									
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
TOTAL							5	5	100%
								Taxa de Cumprimento	
								100%	

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Casa Particular 4	09/08/2023

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM		CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						EDITAL 2023	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								3º TRIMESTRE 01 jul a 30 set	
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CERRO DO ENHO									
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP	
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,2	0,2	1	1	100%	0	0%
Parâmetros Microbiológicos:									
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Parâmetros Físico-Químicos:									
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Cheiro a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%
Azoto Amoniacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Manganés	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas:									
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metolacoloro	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Mecopropo	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dimetnamida-P	µg/L	0,1	<0,030	<0,030	1	1	100%	0	0%
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos Voláteis:									
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloroformo	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Dibromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):									
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares									
Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Radiológicos:									
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dose Indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos:									
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
TOTAL					5	5	100%	0	0%
Taxa de Cumprimento								100%	
PONTOS DE COLHEITA					DATA				
Casa Particular 4					23/08/2023				

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM			CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					EDITAL 2023	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								3º TRIMESTRE 01 jul a 30 set	
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CORTELHA									
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP	
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,2	0,2	1	1	100%	0	0%
Parâmetros Microbiológicos:									
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Parâmetros Físico-Químicos:									
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Chelro a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%
Azoto Amónia	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Manganés	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas:									
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metolacoloro	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Mecoprope	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Sílmazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilsílmazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dimetenamida-P	µg/L	0,1	<0,030	<0,030	1	1	100%	0	0%
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos Voláteis:									
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloroformio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromodiorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Dibromodiorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):									
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Radiológicos:									
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dose indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos:									
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
TOTAL					5	5	100%	0	0%
Taxa de Cumprimento								100%	

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Fontanário de Cortelha	16/08/2023

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM			CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					EDITAL 2023		
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								3º TRIMESTRE 01 jul a 30 set		
ZONA DE ABASTECIMENTO DE FONTE CHICO										
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP		
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%	
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,3	0,3	1	1	100%	0	0%	
Parâmetros Microbiológicos:										
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%	
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%	
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 22 ºC	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 37 ºC	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Parâmetros Físico-Químicos:										
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%	
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cor	mg/L PTCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cheiro a 25 ºC	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%	
Azoto Amoniacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Manganes	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sabor a 25 ºC	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas:										
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metolacoloro	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Mecopropo	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sílmazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilsílmazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dimetenamida-P	µg/L	0,1	<0,030	<0,030	1	1	100%	0	0%	
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos Voláteis:										
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromodiclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):										
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Índeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares										
Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Radiológicos:										
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dose Indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos:										
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
TOTAL					5	5	100%	0	0%	
								Taxa de Cumprimento		100%

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Fontanário de Fonte Chico	16/08/2023

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM			CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					EDITAL 2023	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								3º TRIMESTRE 01 jul a 30 set	
ZONA DE ABASTECIMENTO DE TANOEIRO									
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP	
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,2	0,2	1	1	100%	0	0%
Parâmetros Microbiológicos:									
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	4	4	1	1	100%	1	100%
Bactérias coliformes	col./100mL	0	4	4	1	1	100%	1	100%
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Parâmetros Físico-Químicos:									
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Antimônio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Cheiro a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%
Azoto Amónia cal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Manganés	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas:									
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metolacoloro	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Mecopropo	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Sílmazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilsílmazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dimetenamida-P	µg/L	0,1	<0,030	<0,030	1	1	100%	0	0%
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos Voláteis:									
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):									
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares									
Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Radiológicos:									
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dose indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos:									
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
TOTAL					5	5	100%	2	40%
Taxa de Cumprimento								60%	
PONTOS DE COLHEITA					DATA				
Fontanário de Tanoeiro					23/08/2023				

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR RELATIVA À AVERIGUAÇÃO DAS SITUAÇÕES DE INCUMPRIMENTO DOS VALORES PARAMÉTRICOS				
Parâmetro	Ponto	Data	Causa	Medidas Corretivas
Bactérias coliformes	Fontanário de Tanneiro	23/08/2023	A averiguação das causas foi inconclusiva	Abastecimento alternativo temporário (autotanque, água engarrafada, outros)
Escherichia coli (E. coli)	Fontanário de Tanneiro	23/08/2023	A averiguação das causas foi inconclusiva	Abastecimento alternativo temporário (autotanque, água engarrafada, outros)

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM		CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						EDITAL 2023		
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								3º TRIMESTRE 01 Jul a 30 set		
ZONA DE ABASTECIMENTO DE VALE ANDREU										
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP		
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%	
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,3	0,3	1	1	100%	0	0%	
Parâmetros Microbiológicos:										
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%	
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%	
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Parâmetros Físico-Químicos:										
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Arsénio	µg/LAs	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Antimônio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Mercúrio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%	
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cheiro a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%	
Azoto Amoniacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Manganés	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas:										
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Melolclo	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Mecoprope	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dimetenamida-P	µg/L	0,1	<0,030	<0,030	1	1	100%	0	0%	
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos Voláteis:										
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromodiclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dibromodiclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):										
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Radiológicos:										
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dose Indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos:										
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
TOTAL					5	5	100%	0	0%	
								Taxa de Cumprimento		100%
PONTOS DE COLHEITA					DATA					
Fontanário de Vale Andreu					23/08/2023					

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM			CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					EDITAL 2023	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								3º TRIMESTRE 01 jul a 30 set	
ZONA DE ABASTECIMENTO DE FONTAÍNHAS									
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP	
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,2	0,2	1	1	100%	0	0%
Parâmetros Microbiológicos:									
<>Escherichia coli (E. coli)/>	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
<>Clostridium perfringens</>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Parâmetros Físico-Químicos:									
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mercúrio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Cheiro a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%
Azoto Amoniacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Mangans	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas:									
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metolacoloro	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilterbutiazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Terbutiazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Mecoprope	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dimetenamida-P	µg/L	0,1	<0,030	<0,030	1	1	100%	0	0%
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos Voláteis:									
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Dibromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):									
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares									
Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Radiológicos:									
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dose indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos:									
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
TOTAL					5	5	100%	0	0%
							Taxa de Cumprimento		100%
PONTOS DE COLHEITA					DATA				
Fontanário de Fontainhas					16/08/2023				

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM			CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						EDITAL 2023	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								3º TRIMESTRE 01 Jul a 30 set		
ZONA DE ABASTECIMENTO DE AMENDOEIRA-MARROQUIL										
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP		
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%	
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,3	0,3	1	1	100%	0	0%	
Parâmetros Microbiológicos:										
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%	
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%	
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Parâmetros Físico-Químicos:										
pH	unid. de pH	6,5- 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%	
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cor	mg/L PTCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Chelro a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%	
Azoto Amóniacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Manganés	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Ferro	mg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas:										
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metolaclo	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetil terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Mecoprop	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dimetena mida-P	µg/L	0,1	<0,030	<0,030	1	1	100%	0	0%	
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos Voláteis:										
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloroformio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dibromochlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromoformio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):										
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Radiológicos:										
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dose Indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos:										
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
TOTAL					5	5	100%	0	0%	
								Taxa de Cumprimento		
								100%		

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Fontanário de Amendoeira - Marroquil	23/08/2023

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM			CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					EDITAL 2023	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								3º TRIMESTRE 01 Jul a 30 set	
ZONA DE ABASTECIMENTO DE ALCARIAS GRANDES									
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP	
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,4	0,4	1	1	100%	0	0%
Parâmetros Microbiológicos:									
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Parâmetros Físico-Químicos:									
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Cheiro a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%
Azoto Amoniacal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Manganês	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas:									
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metolaclo	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Mecoprope	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dimetenaída-P	µg/L	0,1	<0,030	<0,030	1	1	100%	0	0%
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos Voláteis:									
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromodiorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):									
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares									
Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Radiológicos:									
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dose Indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos:									
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
TOTAL					5	5	100%	0	0%
Taxa de Cumprimento								100%	

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Casa Particular 2	23/08/2023

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM			CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					EDITAL 2023	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 01 jul a 30 set		
ZONA DE ABASTECIMENTO DE PEGO DOS NEGROS									
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP	
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,3	0,3	1	1	100%	0	0%
Parâmetros Microbiológicos:									
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Parâmetros Físico-Químicos:									
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Oxidabilidade	mg/L O ₂	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitratos	mg/L NO ₃	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Chelro a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%
Azoto Amoniacal	mg/L NH ₄	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitritos	mg/L NO ₂	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Manganês	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Sulfatos	mg/L SO ₄	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromatos	µg/L BrO ₃	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Dureza total	mg/L CaCO ₃	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas:									
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metolacloer	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Mecoprope	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dimetenamida-P	µg/L	0,1	<0,030	<0,030	1	1	100%	0	0%
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos Voláteis:									
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):									
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares									
Benzo(a)pireno	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Radiológicos:									
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dose indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos:									
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
TOTAL					5	5	100%	0	0%
								Taxa de Cumprimento	
								100%	

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Fontanário de Pego dos Negros	16/08/2023

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM			CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					EDITAL 2023		
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								3º TRIMESTRE 01 jul a 30 set		
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CORTE GAGO										
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP		
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%	
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,4	0,4	1	1	100%	0	0%	
Parâmetros Microbiológicos:										
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%	
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%	
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Parâmetros Físico-Químicos:										
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Antimônio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%	
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cheiro a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%	
Azoto Amóniaal	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Manganés	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas:										
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metolacoloro	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Mecopropo	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Símalina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dimetenamida-P	µg/L	0,1	<0,030	<0,030	1	1	100%	0	0%	
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos Voláteis:										
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloroformio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromodiorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dibromodiorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromoformio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):										
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares										
	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Radiológicos:										
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dose Indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos:										
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
TOTAL					5	5	100%	0	0%	
								Taxa de Cumprimento		100%
PONTOS DE COLHEITA					DATA					
Casa Particular 4					23/08/2023					

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM			CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					EDITAL 2023	
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 01 jul a 30 set		
ZONA DE ABASTECIMENTO DE CARVALHINHOS									
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP	
			Máximo	Mínimo	Efetivadas	Previstas	%	N.º	%
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,2	0,2	1	1	100%	0	0%
Parâmetros Microbiológicos:									
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 22 ºC	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Número de colónias a 37 ºC	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Parâmetros Físico-Químicos:									
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Antimônio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Mercurio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Cheiro a 25ºC	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%
Azoto Amónia	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Manganês	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Sabor a 25ºC	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas:									
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Metolacloro	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%
Mecopropo	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dimetenaída-P	µg/L	0,1	<0,030	<0,030	1	1	100%	0	0%
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos Voláteis:									
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):									
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares									
Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Radiológicos:									
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Dose indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%
Compostos Orgânicos:									
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%
TOTAL					5	5	100%	0	0%
							Taxa de Cumprimento		
							100%		

PONTOS DE COLHEITA	DATA
Fontanário de Carvalhinhos	16/08/2023

MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM			CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO					EDITAL 2023		
Em conformidade com o disposto no DL n.º 152/2017, de 7 de Dezembro, informa-se os consumidores da qualidade da água fornecida através de análises periódicas previstas no PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)								3º TRIMESTRE 01 Jul a 30 set		
ZONA DE ABASTECIMENTO DE FORTES										
Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º de Análises (PCQA)			Análises > VP		
			Máximo	Mínimo	Efetuada	Previstas	%	N.º	%	
Desinfetante residual	mg/L Cl	---	0,3	0,3	1	1	100%	0	0%	
Parâmetros Microbiológicos:										
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%	
Bactérias coliformes	col./100mL	0	0	0	1	1	100%	0	0%	
Enterococos	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
<i>Clostridium perfringens</i>	col./100mL	0	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 22 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Número de colónias a 37 °C	col./mL	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Parâmetros Físico-Químicos:										
pH	unid. de pH	6,5 - 9,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Arsénio	µg/L As	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Antimónio	µg/L Sb	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Mercúrio	µg/L Hg	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cianetos	µg/L Cn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Crómio	µg/L Cr	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Níquel	µg/L Ni	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cádmio	µg/L Cd	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cobre	mg/L Cu	2	---	---	0	0	100%	0	0%	
Chumbo	µg/L Pb	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Fluoretos	mg/L F	1,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Oxidabilidade	mg/L O2	5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cor	mg/L PtCO	20	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitratos	mg/L NO3	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cheiro a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Condutividade	µS/cm	2500	---	---	0	0	100%	0	0%	
Azoto Amónia	mg/L NH4	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Nitritos	mg/L NO2	0,5	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sódio	mg/L Na	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cálcio	mg/L Ca	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Magnésio	mg/L Mg	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Selénio	µg/L Se	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Cloretos	mg/L Cl	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Manganés	µg/L Mn	50	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sulfatos	mg/L SO4	250	---	---	0	0	100%	0	0%	
Ferro	µg/L Fe	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Sabor a 25°C	Fator diluição	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Turvação	UNT	4	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromatos	µg/L BrO3	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Alumínio	µg/L Al	200	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dureza total	mg/L CaCO3	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Boro	mg/L B	1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas:										
Bentazona	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Linurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Metolaclo	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilterbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Terbutilazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Diurão	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Pesticidas Totais	µg/L	0,5	<0,03	<0,03	1	1	100%	0	0%	
Mecoprop	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Simazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Desetilsimazina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorpirifos	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dimetenaída-P	µg/L	0,1	<0,030	<0,030	1	1	100%	0	0%	
Metribuzina	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Imidaclopride	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos Voláteis:										
1,2 - dicloroetano	µg/L	3	---	---	0	0	100%	0	0%	
Clorofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromodiorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Bromofórmio	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Trihalometanos	µg/L	100	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tetracloroetano	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Tricloroetano e Tetracloroetano	µg/L	10	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):										
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	---	---	0	0	100%	0	0%	
Benzo(g,h,i)perileno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares	µg/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Radiológicos:										
Alfa total	Bq/L	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Dose Indicativa	mSv	0,1	---	---	0	0	100%	0	0%	
Compostos Orgânicos:										
Benzeno	µg/L	---	---	---	0	0	100%	0	0%	
TOTAL					5	5	100%	0	0%	
								Taxa de Cumprimento		100%
PONTOS DE COLHEITA					DATA					
Fontanário de Fortes					16/08/2023					